



# COMUNE DI PORCARI

Tel. (0583) 211884 Fax (0583) 211887  
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



## LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 176, D.P.R. 207/2010 PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'INTONACO DEI SOFFITTI DI VARIE AULE/LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ORSI-LA PIRA.

### **PERIZIA GIUSTIFICATIVA**

Premesso che In data 16 febbraio intorno alle ore 12.15 nella classe 1 B , situata al piano terra del plesso G. La Pira, non appena i bambini sono usciti per recarsi ai locali mensa, si è staccata una porzione dell'intonaco del soffitto.

Dato atto che il sottoscritto tecnico comunale Responsabile del Servizio LL.PP. – ing. Fulvio D'Angelo, a seguito della segnalazione da parte del personale scolastico, recatosi immediatamente sul posto:

- ha effettivamente riscontrato il distacco di una porzione di intonaco probabilmente dovuto al forte gradiente termico tra intradosso del solaio (ambiente riscaldato) e l'estradosso (soffitta non riscaldata) che nel tempo ha causato il distacco dell'intonaco;
- ha proceduto immediatamente alla effettuazione di una serie di saggi nell'aula interessata dal distacco;
- ha provveduto alla immediata interclusione all'accesso di chicchessia nell'aula 1B;
- ha provveduto ad avviare, avvalendosi dei tecnici della Ditta interpellata una serie di saggi anche nelle 3 aule adiacenti e nel corridoio per verificare la stabilità degli intonaci;

Dato atto che Il giorno successivo, a seguito della non positiva verifica della stabilità degli intonaci delle soffittature delle 3 aule e locali adiacenti, il sottoscritto tecnico comunale Responsabile del Servizio LL.PP. – ing. Fulvio D'Angelo ha disposto, sentito il Dirigente scolastico, l'interclusione delle stesse poiché presentavano problematiche di incipiente distacco simili a quelle riscontrate nella classe 1B.

Considerato che sussistevano le circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio nel ripristino e che, pertanto, si è resa necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e alla sicurezza degli utenti e del personale di servizio della scuola elementare e garantire la ripresa in tempi brevi la regolarità del servizio scolastico.

Rilevato che, nel caso specifico, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 176, D.P.R. 207/10 in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza.

**Richiamato il verbale di somma urgenza prot. 3155 del 17.02.2016 per gli interventi di ripristino dell'intonaco dei soffitti di varie aule/locali della scuola elementare Orsi-La Pira, di cui trattasi, verbale e relativo Estratto planimetrico dei locali oggetto di intervento che si allegano all'originale della presente perizia giustificativa a formarne parte integrante e sostanziale;;**

**Atteso che con il verbale di somma urgenza sopra richiamato è stato disposto:**

- Di dare incarico All'impresa COSTRUIRE SRL - Via S. GIUSEPPE, 76 - 55015 MONTECARLO (LU) (P.IVA 01904540463), dell'immediata esecuzione dei lavori di







# COMUNE DI PORCARI

Tel. (0583) 211884 Fax (0583) 211887  
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463




	iva 22%							€ 2.018,90
	Importo complessivo							€ 11.195,74

La ditta esecutrice, COSTRUIRE SRL - Via S. GIUSEPPE, 76 - 55015 MONTECARLO (LU) (P.IVA 01904540463) terminati i lavori, dei quali si è constatata la regolarità, produrrà regolare fattura di importo di € 11.195,74 al lordo di IVA (22%).


Porcari, 25.02.2016

Il Tecnico Incaricato  
(Resp. Serv. Lavori Pubblici /Protezione Civile)  
Ing. Fulvio D'Angelo

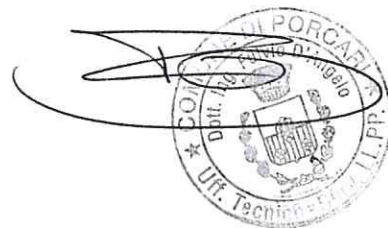

**Allegati:**

- Verbale di somma urgenza prot. 3155 del 17.02.2016
- Estratto planimetrico dei locali oggetto di intervento

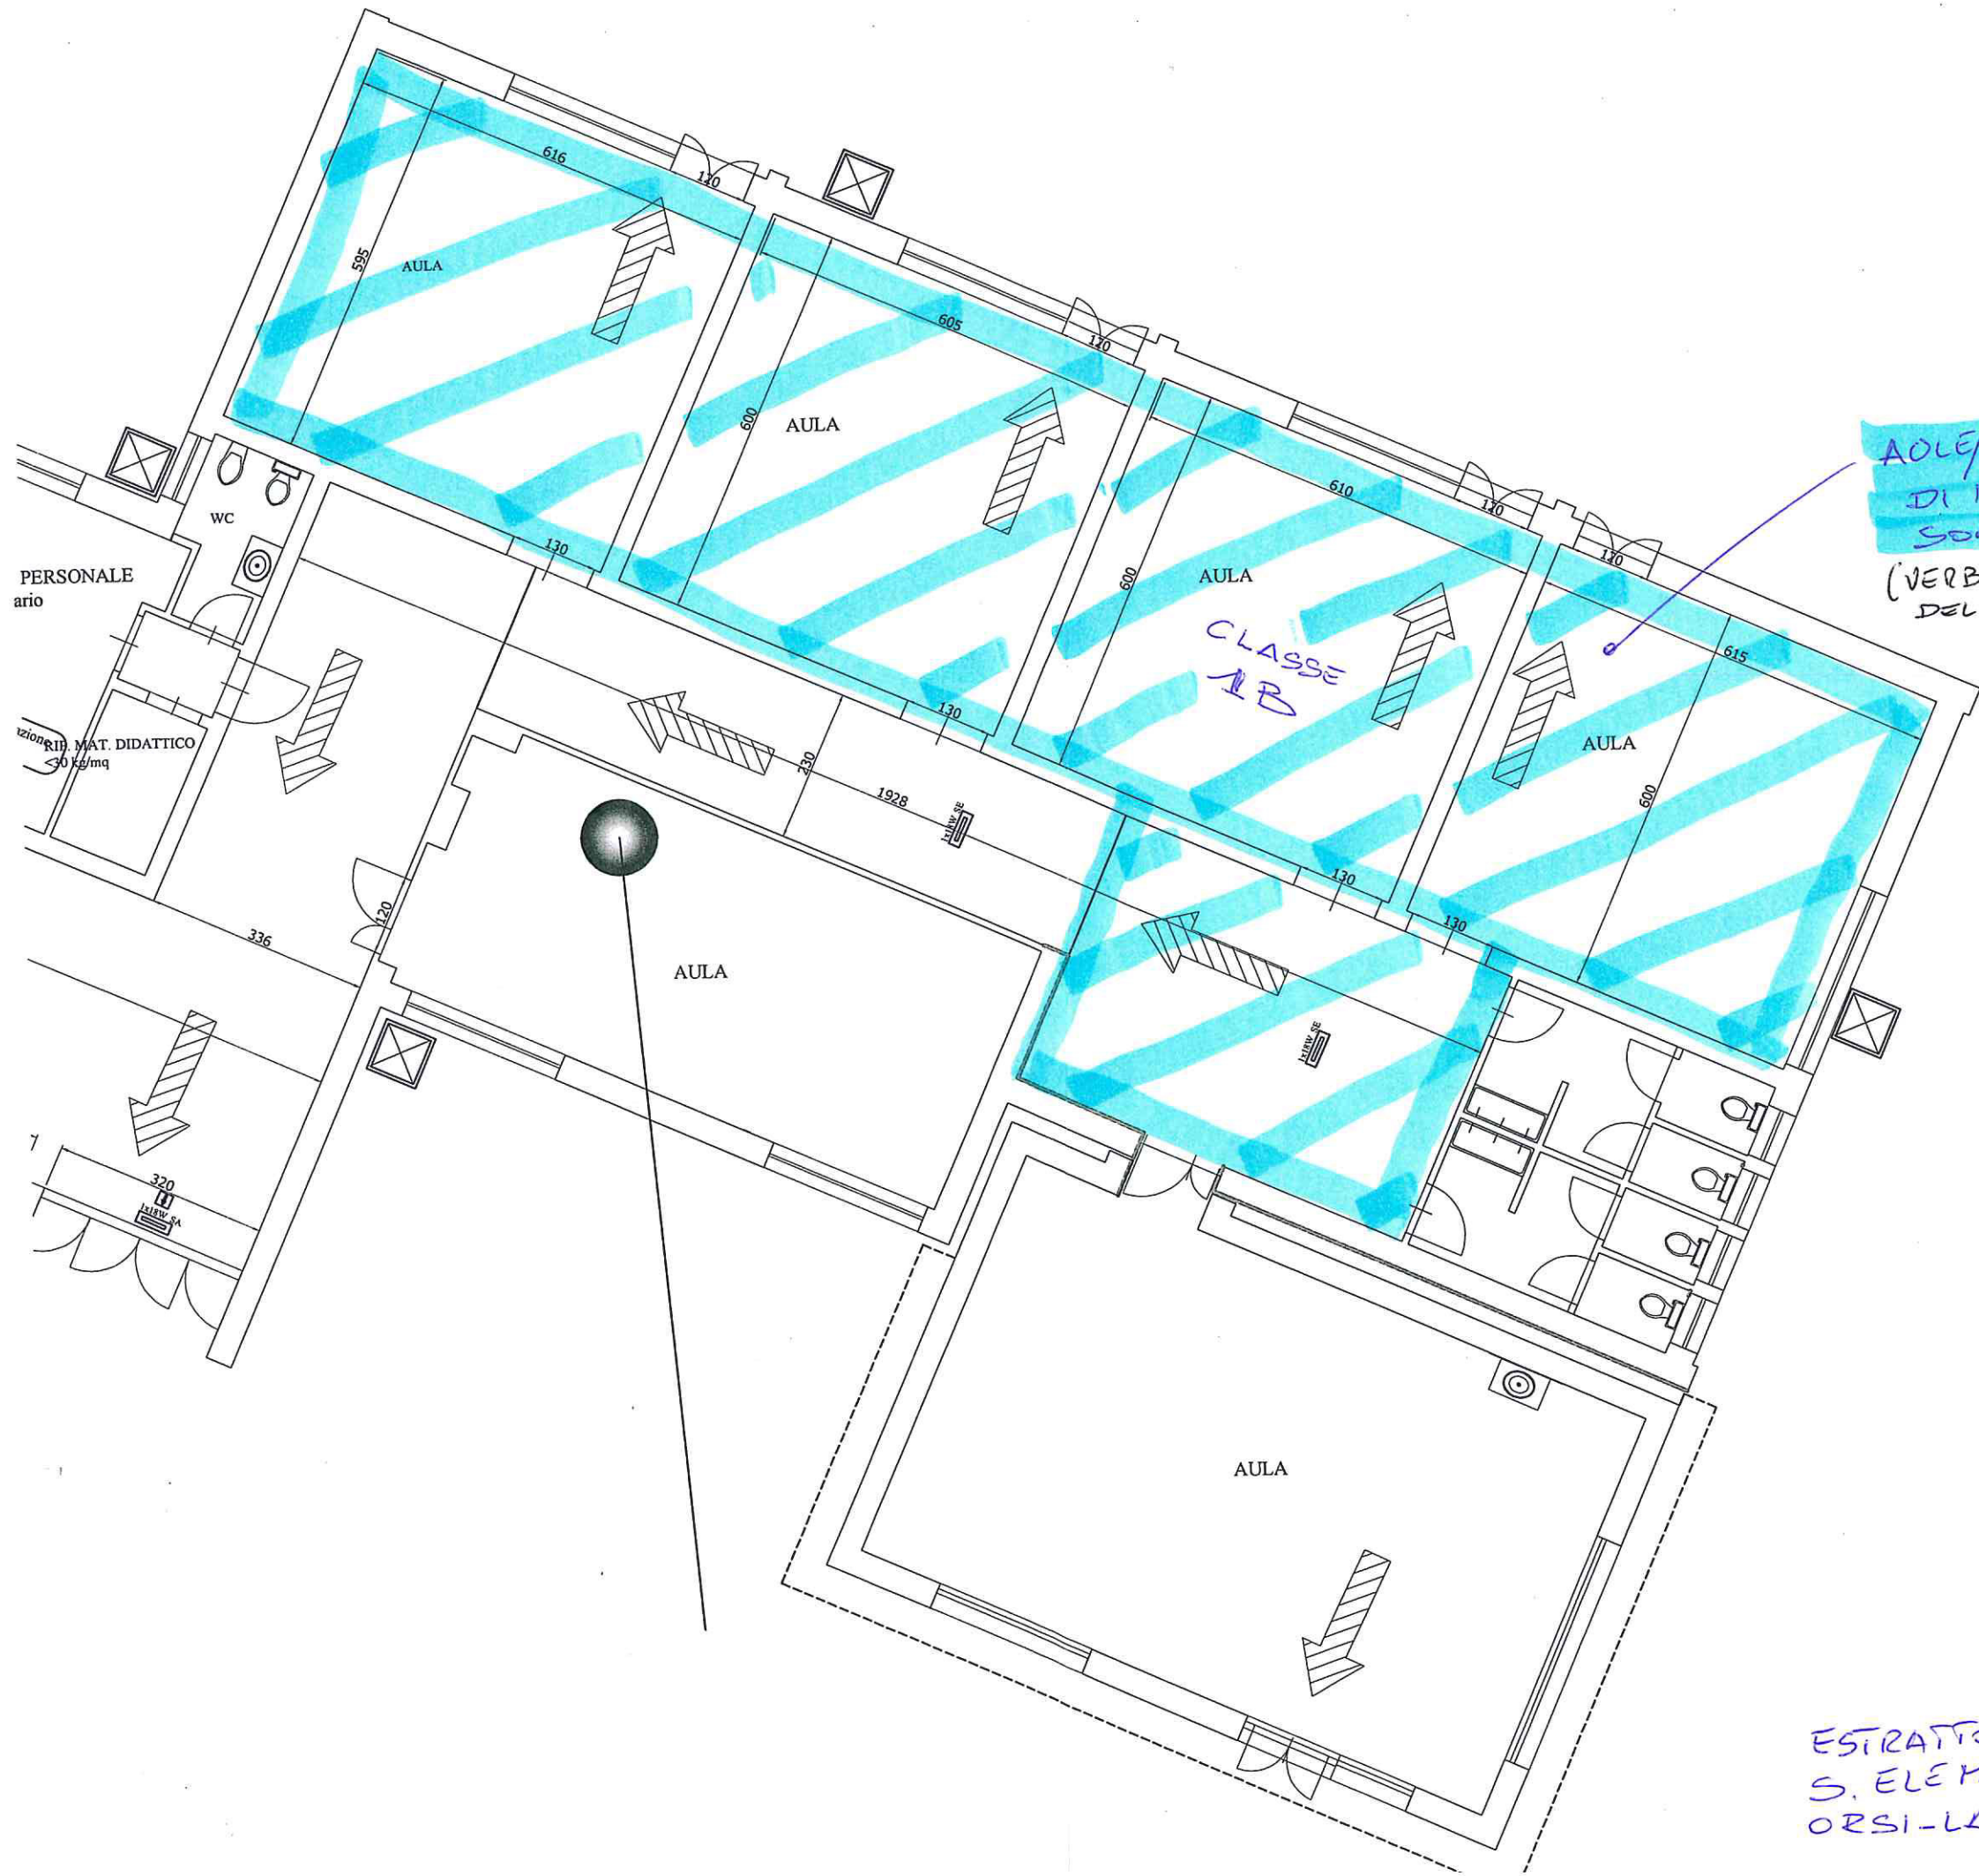

AULE/LOCALI OGGETTO  
DI INTERVENTO IN  
SOSTA URGENZA  
(VERBALE S. DIZG. PROT. 3155)  
DEL 17/02/2016

ESTRATTO PLANIMETRICO  
S. ELEMENTARE  
ORSI-LAPIRA -